A118 Gästezimmer Typ I (Rollstuhlgerecht)

08/2012 für **Öffentlich zugängliche Bauten** nach Norm SIA 500 Ziff. 7.9.1

Generell:

- Stufen- und absatzfrei
- Masse gemäss Beispielskizze
- Die Masse im Zimmer gelten auch als erfüllt, wenn sie durch Umstellen oder Verschieben eines Teils des Mobiliars erreicht werden können.
- Betten seitlich verschiebbar; Betthöhe 0,45 m bis 0,50 m
- Bedienelemente vorzugsweise auf 0,70 bis 0,80 m über Boden (max. 1.10 m über Boden)

Zugehöriger Sanitärraum mit direkter Verbindung zum Gästezimmer:

- Raumabmessung in keiner Richtung weniger als 1,80 m
- Bewegungsfläche min 1,20 x 1,20 m vor jedem Sanitärapparat (Bewegungsflächen dürfen sich überlappen, unterfahrbare Apparate dürfen 0,10 m in die Fläche ragen)
- Waschtisch: OK max. 0,85 m, UK min. 0,70 m über Boden
- Dusche: Schwellenlos befahrbar; Mindestmass 0,9 m x 1,10 m mit Duschvorhang, Haltegriffen und Klappsitz analog Anhang E.2 SIA 500.
- Klosettbecken und Haltegriffe: Anordnung analog Anhang E.1 SIA 500.

Anzahl:

- 3 % aller Gästezimmer, mindestens eines

Beispiel Gästezimmer Typ I

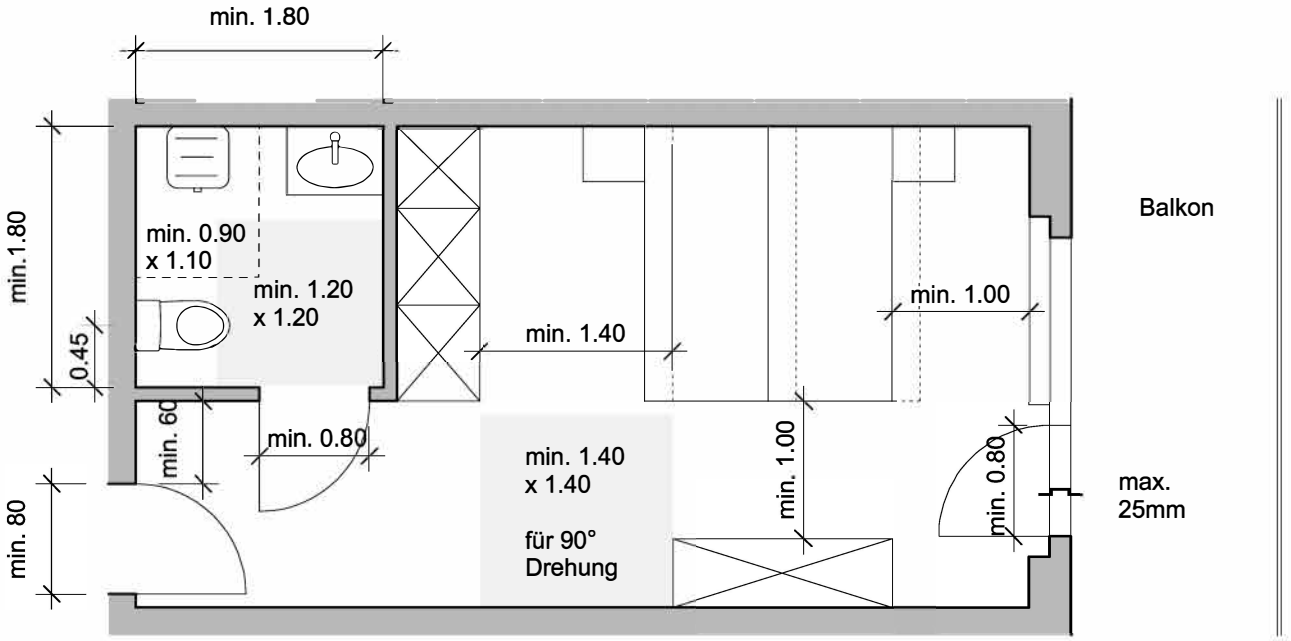

Fachstelle
Hindernisfreies Bauen
Pro Infirmis Graubünden
Bahnhofstrasse 8 7000 Chur
w w w . f h b g r . c h